
Odlučovacie tukov - OT-V 7

Rozmery nádrže				
Objem /m³/	Priemer /mm/	Dĺžka /mm/	Výška /mm/	Hmotnosť /kg/
4	1810	-	1650	169
Rozmery výkopu				
Hĺbka prítoku Hp /mm/	Hĺbka odtoku Ho /mm/	Dĺžka výkopu Dv /mm/	Šírka výkopu Sv /mm/	Hĺbka výkopu Hv /mm/
550	650	2360	2360	1750

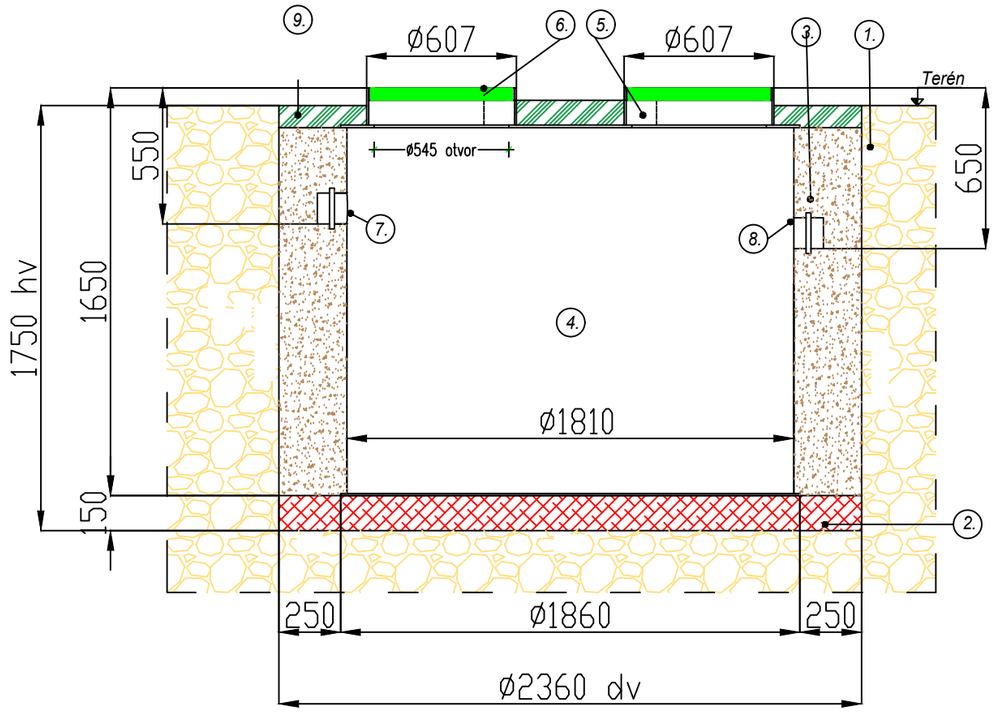

Legenda:

1. Pôvodý terén
2. Železobetónova základová doska hr.150mm
3. Obsyp riečny štrk frakcie 4/8
4. Odlučovač tuku OT-V-2
5. Revízny otvor
6. Pachotesný poklop revízneho otvoru
7. Prítokové potrubie DN 110
8. Odtokové potrubie DN 110
9. Spätný zásyp

Všeobecné informácie:

- nádrž sa osádza do zeme, v zelenej zóne bez zaťaženia mechanizmami (max. zaťaženie = 700kg/m²)
- nádrž nie je vhodná do terénu s vysokou spodnou vodou, nepriepustného podložia a svahovitého terénu
- v prípade spodnej vody alebo nepriepustného podložia (hlina, íl) je nutné priestor oddrenážovať
- v prípade hlbšieho osadenia alebo väčšieho zaťaženia je nutné vyhotovenie betónovej roznášacej dosky (špecifikáciu prevedenia betónovej roznášacej dosky určí príslušný projektant)
- teplota okolia pri osadení: min. 5°C - max. 28°C (pri vyššej teplote je potrebné nádrž schladiť vodou)
- obsyp štrkom vykonávať za súbežného napĺňania nádrže vodou (hladina vody vždy vyššie o 15-40cm)
- nádrž je konštrukčne navrhnutá a vyhotovená ako podzemná, s dlhodobým obsahom média v nádrži (vnútorný tlak média vyrovnáva vonkajší tlak obsypu). Nádrž nie je možné využívať v prázdnom stave po dobu viac ako 30 dní. V opačnom prípade je potrebné nádrže obetónovať suchým betónom (špecifikáciu prevedenia obbetónovania nádrže určí príslušný projektant).

* pre viac informácii pozrieť **"Montážny a prevádzkový návod"**

