
Plastové podzemná šachta - VS2

Rozmery nádrže				
Objem /m³/	Priemer /mm/	Dĺžka /mm/	Výška /mm/	Hmotnosť /kg/
1,5	1270	-	1500	56
Rozmery výkopu				
Hĺbka prítoku Hp /mm/	Hĺbka odtoku Ho /mm/	Dĺžka výkopu Dv /mm/	Šírka výkopu Sv /mm/	Hĺbka výkopu Hv /mm/
-	-	1820	1820	1600

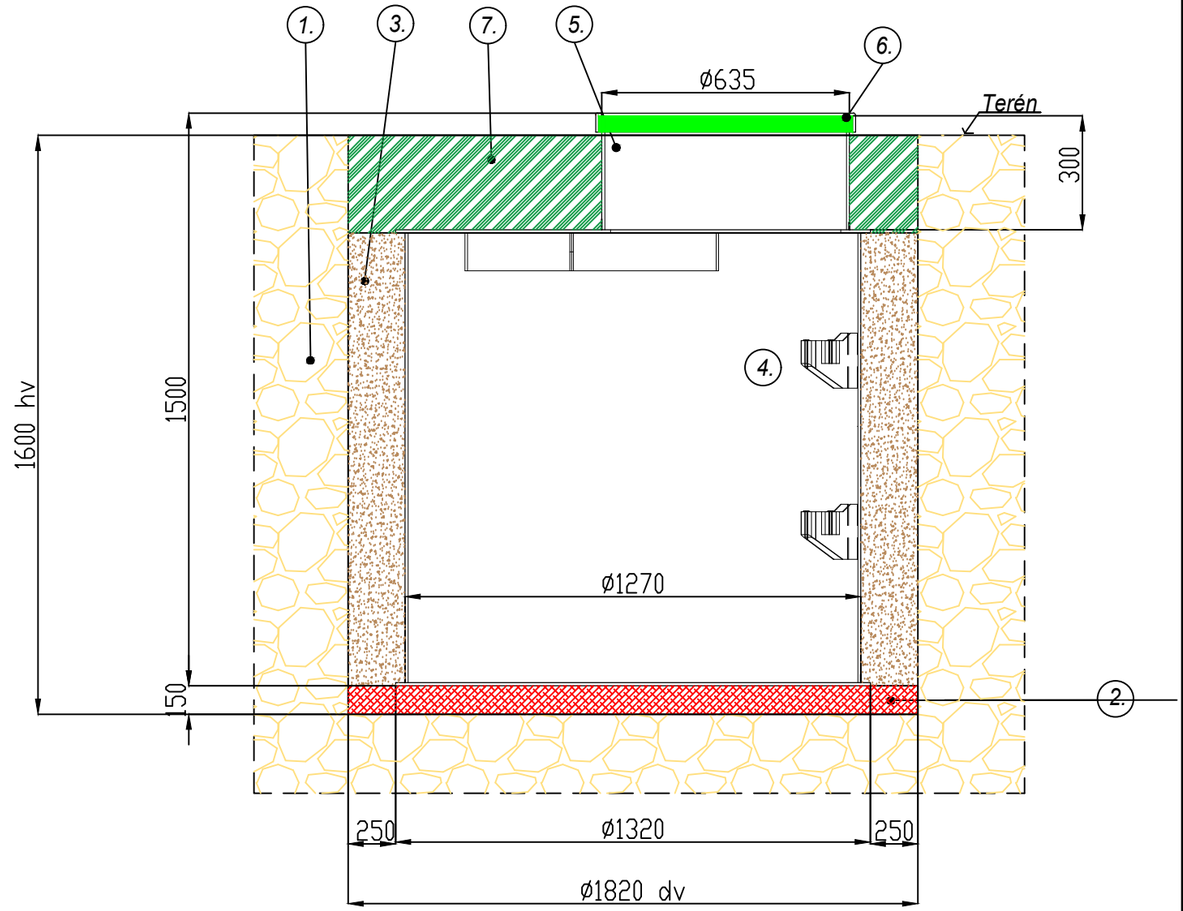


Legenda:

1. *Pôvodý terén*
2. *Zhutnené štrkové lôžko alebo betonový podklad*
3. *Obsyp nádrže - štrk frakcie 4/8*
4. *Plastová šachta VS*
5. *Revízny otvor*
6. *Poklop revízneho otvoru*
7. *Spätný zásyp*

Všeobecné informácie:

- *nádrž sa osádza do zeme, v zelenej zóne bez zaťaženia mechanizmami (max. zaťaženie = 700kg/m²)*
- *poklop revízneho otvoru je pochôdzny (max. zaťaženie poklopu = 100kg)*
- *nádrž nie je vhodná do terénu s vysokou spodnou vodou, nepriepustného podložia a svahovitého terénu*
- *v prípade spodnej vody alebo nepriepustného podložia (hlina, íl) je nutné priestor oddrenážovať*
- *v prípade hlbšieho osadenia alebo väčšieho zaťaženia je nutné vyhotovenie betónovej roznášacej dosky (špecifikáciu prevedenia betónovej roznášacej dosky určí príslušný projektant)*
- *teplota okolia pri osadení: min. 5°C - max. 28°C (pri vyššej teplote je potrebné nádrž schladiť vodou)*
- bod obsyp štrkom: obsyp štrkom po obvode vykonávať rovnomerne po vrstvách. Nehutniť!

* *pre viac informácii pozrieť* ***"Montážny a prevádzkový návod"***

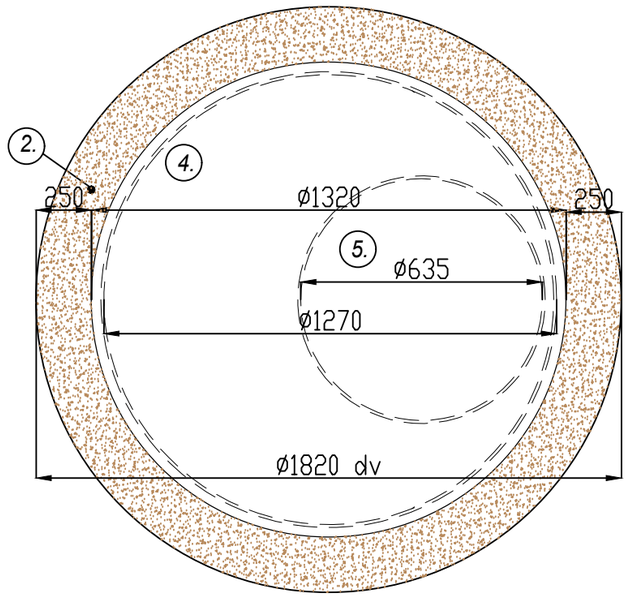

CONDOR plast